



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0374 A98C 00FF AD1B B045 5E92 62A4 863E D0
Владелец: Габдрахманова Алия Агзамовна
Действителен с 15.12.2021 по 15.12.2022

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
ООО «УралНИИСтром»
А. А. Габдрахманова

Проверка подлинности

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 171/22 от 16.02.2022


Основание для проведения испытаний	Договор №406/21 от 17.11.2021 (Заявка №73/22 от 27.01.2022)	A
Заказчик	ООО « СПЕЦТЕХПРОЕКТ»	
ИНН/ОГРН	7430020322/1147430001597	
Дата поступления пробы (№ регистрации в ИЦ)	03.02.2022 (67/22)	
Место и дата отбора	Открытый склад готовой продукции фракции 8-16 мм; 01.02.2022	
Объект строительства	-	
Объект испытаний (Шифр пробы в ИЦ)	Щебень широкой фракции от 8 до 16 мм (67.1/22). АКТ № 041022 отбора образцов (проб) № 3 от 01.02.2022. Тимофеевское месторождение строительного камня	
Дата проведения испытаний	08.02.2022	
Место испытаний	ИЦ ООО "УралНИИСтром", 454047, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск, ул. Сталеваров, дом 5, корп. 2	
Результаты испытаний	Приведены в таблице 1	

Таблица 1

Определяемая характеристика (показатель)	Ед. изм.	Требования НТД			Нормативный документ на метод испытания (раздел, пункт)	Фактические значения показателя	Соответствие характеристик и требованиям нормативной (проектной) документации
		Нормативная (проектная) документация (раздел, пункт)	Наименование показателя	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4		5	6	7
Устойчивость щебня к истиранию шипованными шинами (по показателю Нордик тест): Потеря массы при испытании	%	ПНСТ 510 Приложение А	Устойчивость щебня к истиранию шипованными шинами (по показателю Нордик тест) Потеря массы при испытании	Для марки по показателю - определение устойчивости щебня к истиранию шипованными шинами (по показателю Нордик тест) НТ14: Св. 10 до 14 включ.	ПНСТ 510-2020	13,8	Соответствует

Примечание:

- результаты испытаний относятся только к испытанной пробе;
- информация об объекте испытаний предоставлена Заказчиком;
- пробы отобраны и доставлены в ИЦ заказчиком.

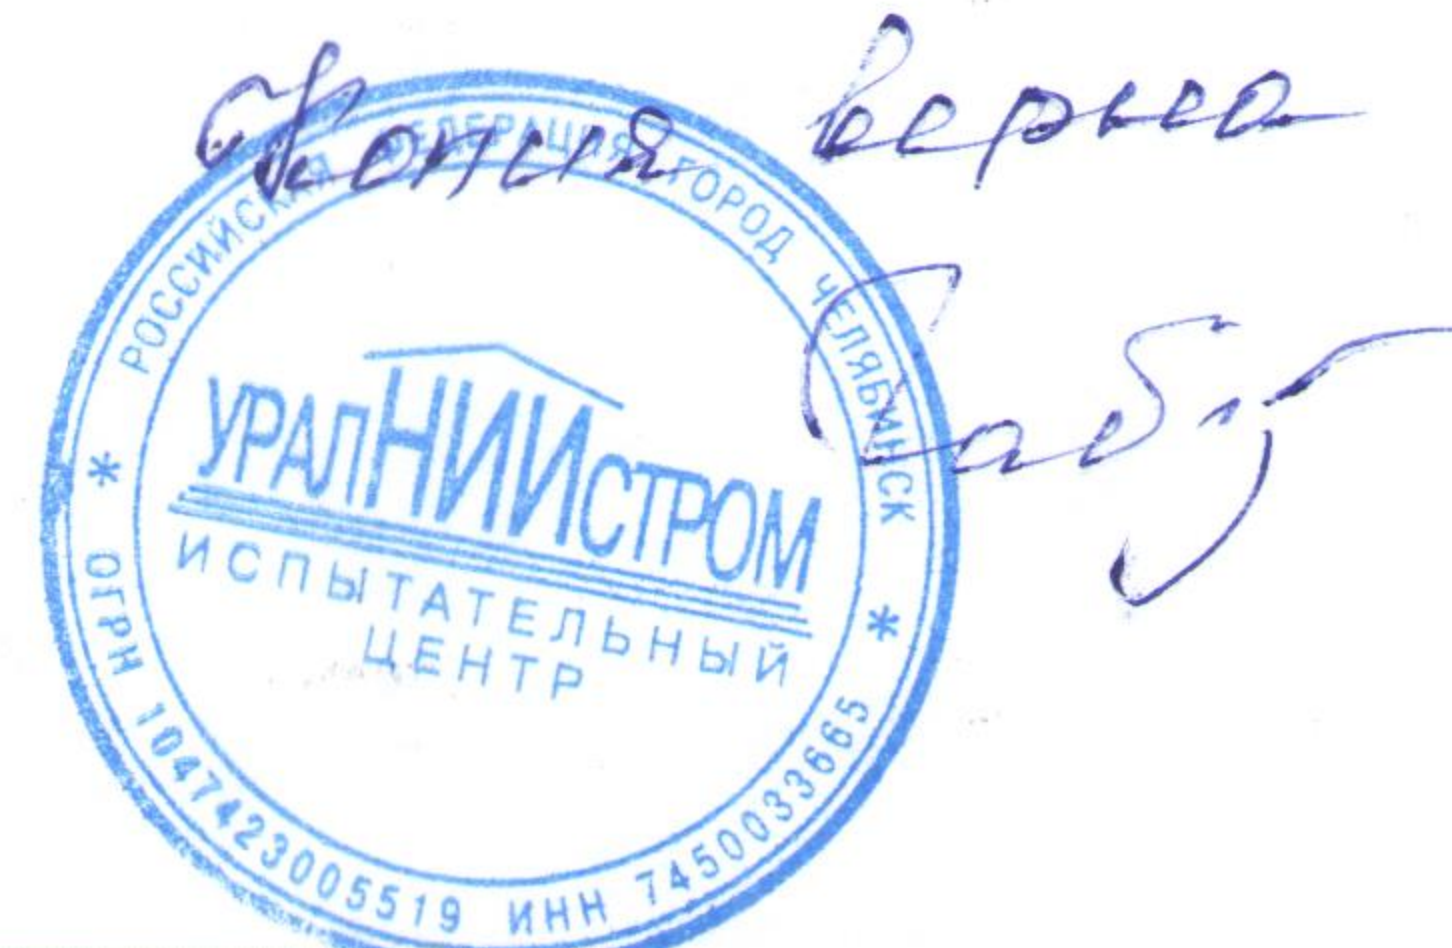

Исполнитель

Руководитель ЛСМ ИЦ ООО «УралНИИСтром»

Протокол сформирован в упрощенном виде, согласно ГОСТ 17025, п. 7.8.1.3

Данный Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя ИЦ ООО «УралНИИСтром»

подписано Р. А. Живцова

Р. А. Живцова